

Steiner O U
 Chräbelstrasse 12
 6410 Goldau
 Tel. 041 855 28 07
 info@steiner-goldau.ch

www.steiner-automation.ch
www.steiner-klimatechnik.ch

Prüfbericht:

Auftragsnr. 200100
 Datum 24.01.2020
 Maschine Getriebemotor Lenze MDERAXX071-1
 Typ 0.25kW; 1349n; 0.75A;
 Kommission

Empfänger:




Funktionsprüfung

Spannung L1-N	128.89 V	Spannung L1-L2	222.58 V	Strom L1	0.95 A
Frequenz	49.98 Hz	Spannung L1-L3	224.78 V	Strom L2	1.01 A
Strom L1-N	0.00 A	Spannung L2-L3	223.99 V	Strom L3	0.97 A
Sichtprüfung	OK	Ableitstrom<30mA	OK	Testlauf	OK

Bemerkungen: 230V

Messgerät: Prüfpult STQM1

Wicklungsstossspannungsprüfung

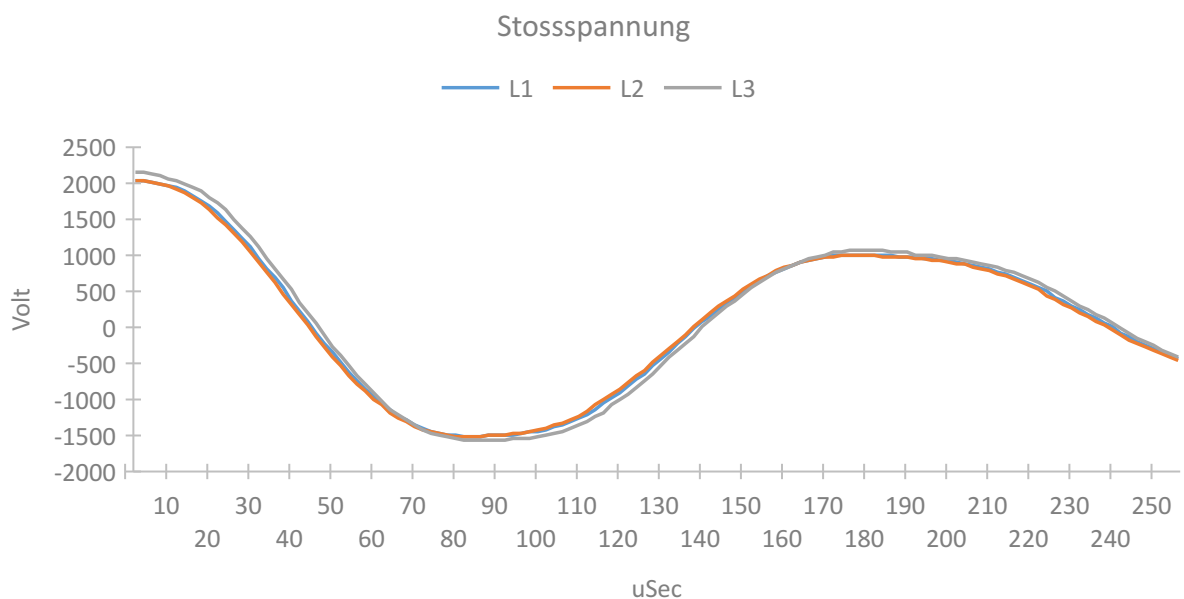

Steiner O U
Chräbelstrasse 12
6410 Goldau
Tel. 041 855 28 07
info@steiner-goldau.ch

www.steiner-automation.ch
www.steiner-klimatechnik.ch

DC Isolationsmessung

